



Poročilo o izvedeni nalogi  
**KS BOŠTANJ - pitne vode**

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/109412

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ  
BOŠTANJ 30  
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode  
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor  
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Nina Marot

Celje, 24.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode  
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Podatki o vzorcu

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Številka vzorca:** 25/109412  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Vzorec odvzel:** Nina Marot, NLZOH OPKV  
**Čas odvzema:** 20.10.2025 11:55  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Vzorec sprejel:** Blaž Goličnik  
**Kraj in čas sprejema:** Celje, 20.10.2025 15:15

## Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

| Parameter                                             | Rezultat   | Enota           | Izražen kot/na               | Kriterij                                 | Skladnost |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Terenske meritve</b>                               |            |                 |                              |                                          |           |
| Temperatura vode                                      | 12.4       | °C              |                              | /                                        | /         |
| Klor-prosti                                           | 0.14       | mg/L            |                              | /                                        | /         |
| Električna prevodnost (20°C)                          | 481        | µS/cm           |                              | 2500                                     | skladen   |
| pH                                                    | 7.6        |                 |                              | 6.5-9.5                                  | skladen   |
| Vonj                                                  | brez vonja |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | skladen   |
| Intenziteta vonja                                     | /          |                 |                              | /                                        | /         |
| Okus                                                  | brez okusa |                 |                              | sprejemljiv in brez neobičajnih sprememb | skladen   |
| <b>Splošni parametri</b>                              |            |                 |                              |                                          |           |
| Barva (436 nm)                                        | <0.1       | m <sup>-1</sup> |                              | /                                        | /         |
| Motnost                                               | <0.1       | NTU             |                              | /                                        | /         |
| Permanganatni indeks (oksidativnost)                  | <0.5       | mg/L            | O <sub>2</sub>               | 5                                        | skladen   |
| Amonij                                                | <0.013     | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | 0.50                                     | skladen   |
| <b>Mikrobiološki parametri</b>                        |            |                 |                              |                                          |           |
| Escherichia coli                                      | ni najdeno | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Koliformne bakterije                                  | ni najdeno | CFU/100 mL      |                              | 0                                        | skladen   |
| Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *) | <10        | CFU/mL          |                              | /                                        | /         |
| Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *) | <10        | CFU/mL          |                              | 100                                      | skladen   |

\* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.



**Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:**

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

**Ocena rezultatov**

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

**Priloge poročila:**

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-25/109412-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-20/18306-25/109412-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-25/109412-M



Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-25/109412-T

## Poročilo o preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/109412  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Nina Marot  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Predmet vzorčenja:** Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.  
**Plan vzorčenja:** DN 240557, 15.10.2025  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Metoda vzorčenja:** SIST ISO 5667-5:2007  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca


**Datum in ura:** 20.10.2025 11:55  
**Odvzel:** Nina Marot, NLZOH OPKV

### Sprejem vzorca

**Datum in ura:** 20.10.2025 15:15  
**Sprejel:** Blaž Goličnik

**Datum poročila:** 24.10.2025

**Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:**  
vodohran Boštanj, pipa v vodohranu

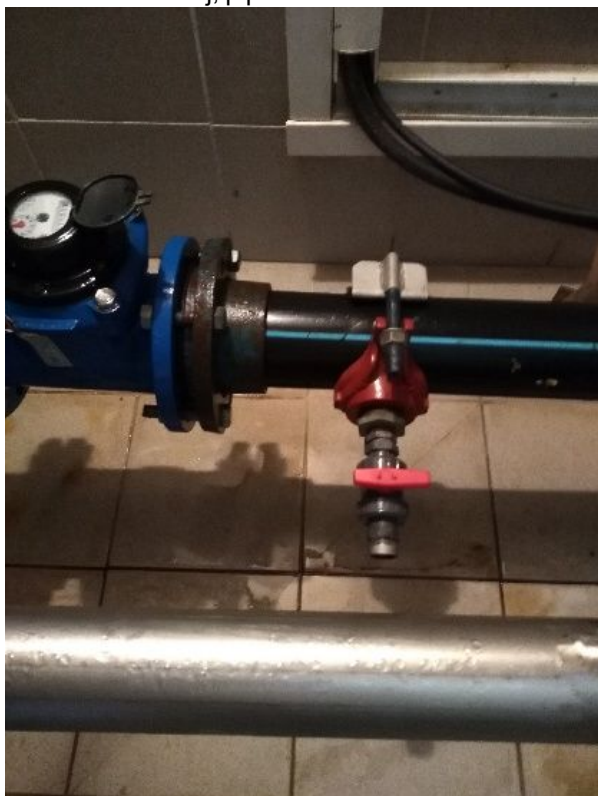



## Rezultati preskušanja

| Parameter                                 | Rezultat<br>Opomba | Enota | Izražen<br>kot/na | Metoda<br>Kraj izvedbe                       | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|-------------------------------------------|--------------------|-------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Terenske meritve</b>                   |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Temperatura vode                          | 12.4               | °C    |                   | SIST DIN 38404-4:2000, na<br>mestu odvzema   | 20.10.25<br>20.10.25              |
| Klor-prosti                               | 0.14               | mg/L  |                   | SIST EN ISO 7393-2:2018,<br>na mestu odvzema | 20.10.25<br>20.10.25              |
| Električna prevodnost (20°C)              | 481                | µS/cm |                   | SIST EN 27888: 1998, na<br>mestu odvzema     | 20.10.25<br>20.10.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 12.4 °C</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| pH                                        | 7.6                |       |                   | SIST EN ISO 10523: 2012,<br>na mestu odvzema | 20.10.25<br>20.10.25              |
| <i>Meritev opravljena pri T = 12.6 °C</i> |                    |       |                   |                                              |                                   |
| Vonj                                      | brez vonja         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 20.10.25<br>20.10.25              |
| Intenziteta vonja                         | /                  |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 20.10.25<br>20.10.25              |
| Okus                                      | brez okusa         |       |                   | ÖNORM M 6620: 2012, na<br>mestu odvzema      | 20.10.25<br>20.10.25              |

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:  
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Nina Marot ob 24.10.2025 12:34

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o kemijskem preskušanju

|                                       |                                                                              |                                   |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Vzorec:</b>                        | Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu                              |                                   |  |
| <b>Matriks:</b>                       | Pitna voda                                                                   |                                   |  |
| <b>Številka vzorca:</b>               | 25/109412                                                                    |                                   |  |
| <b>Namen:</b>                         | Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo                               |                                   |  |
| <b>Naloga:</b>                        | KS BOŠTANJ - pitne vode                                                      |                                   |  |
| <b>Skrbnik vzorca</b>                 | Nina Marot                                                                   |                                   |  |
| <b>Naročnik:</b>                      | KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj                          |                                   |  |
| <b>Naročilo:</b>                      | Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020 |                                   |  |
| <b>Mesto odvzema:</b>                 | Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu                          |                                   |  |
| <b>Stanje vzorca:</b>                 | Vzorec ustreza kriterijem za sprejem                                         |                                   |  |
| <b>Odvzem vzorca</b>                  | <b>Sprejem vzorca</b>                                                        | <b>Datum poročila:</b> 23.10.2025 |  |
| <b>Datum in ura:</b> 20.10.2025 11:55 | <b>Datum in ura:</b> 20.10.2025 15:15                                        |                                   |  |
| <b>Odvzel:</b> Nina Marot, NLZOH OPKV | <b>Sprejel:</b> Blaž Goličnik                                                |                                   |  |

### Rezultati preskušanja

| Parameter                            | Rezultat<br>Opomba | Enota           | Izražen<br>kot/na            | Metoda<br>Kraj izvedbe                 | Začetek /<br>zaključek<br>analize |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Splošni parametri</b>             |                    |                 |                              |                                        |                                   |
| Barva (436 nm)                       | <0.1               | m <sup>-1</sup> |                              | SIST EN ISO 7887:2012,<br>metoda B, CE | 21.10.25<br>21.10.25              |
| Motnost                              | <0.1               | NTU             |                              | ISO 7027-1: 2016, CE                   | 21.10.25<br>21.10.25              |
| Permanganatni indeks (oksidativnost) | <0.5               | mg/L            | O <sub>2</sub>               | SIST EN ISO 8467:1998, CE              | 21.10.25<br>22.10.25              |
| Amonij                               | <0.013             | mg/L            | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> | ISO 11732: 2005 <sup>[1]</sup> , MB    | 22.10.25<br>22.10.25              |

[1] Metoda CFA

#### Kraj izvedbe preiskav:

CE - OKA Maribor, Ipavčeva ulica 18, Celje  
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Elektronsko potrdili:  
Ksenija Bošnjak, univ. dipl. inž. kem. inž.  
OKA Maribor

Vodja oddelka:  
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 23.10.2025 16:21:17

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrežno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



## Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

**Vzorec:** Pitna voda - vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Matriks:** Pitna voda  
**Številka vzorca:** 25/109412; Lab. št.: 25/22510  
**Namen:** Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo  
**Naloga:** KS BOŠTANJ - pitne vode  
**Skrbnik vzorca:** Nina Marot  
**Naročnik:** KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj  
**Naročilo:** Pogodba o poslovnem sodelovanju, PG-2163-07/18306-20/31149, z dne 03.02.2020  
**Mesto odvzema:** Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

### Odvzem vzorca

**Datum in ura:** 20.10.2025 11:55

**Odvzel:** Nina Marot, NLZOH OPKV

### Prevzem vzorca

**Datum in ura:** 20.10.2025 15:22

**Prevzel:** Mojca Gradišar

**Datum poročila:** 24.10.2025

## Rezultati preskušanja

| Parameter                 | Metoda, Kraj izvedbe                               | Rezultat   | Enota      | Začetek / zaključek analize |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Escherichia coli          | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.10.2025<br>22.10.2025    |
| Koliformne bakterije      | ISO 9308-1:2014, LJ                                | ni najdeno | CFU/100 mL | 21.10.2025<br>22.10.2025    |
| Število kolonij pri 22 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 21.10.2025<br>24.10.2025    |
| Število kolonij pri 36 °C | ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ | < 10       | CFU/mL     | 21.10.2025<br>23.10.2025    |

Analitik:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Odgovorna oseba:  
Elizabeta Zagorc, san. inž.

Elektronsko podpisal Elizabeta Zagorc, san. inž. ob 24.10.2025 08:29:04

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.