



Poročilo o izvedeni nalogi
KS BOŠTANJ - pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-20/18306-26/11554

Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
BOŠTANJ 30
8294 Boštanj

Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne
27.01.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Skrbnik vzorca: Nina Marot

Celje, 19.02.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - vodohran Boštanj
Številka vzorca:	26/11554
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Vzorec odvzel:	Nina Marot, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	10.02.2026 11:45
Mesto odvzema:	Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Vzorec sprejel:	Nina Marot
Kraj in čas sprejema:	Celje, 10.02.2026 13:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve				
Temperatura vode	11.3	°C	/	/
Klor-prosti	0.12	mg/L	/	/
Mikrobiološki parametri				
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen
Število kolonij pri 22C (Število kolonij pri 22 °C *)	<10	CFU/mL	/	/
Število kolonij pri 36C (Število kolonij pri 36 °C *)	<10	CFU/mL	100	skladen

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloženih poročilih o preskušanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-20/18306-26/11554-T

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-20/18306-26/11554-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vodohran Boštanj
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/11554
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja: DN 246560, 10.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 10.02.2026 11:45
Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV


Sprejem vzorca

Datum in ura: 10.02.2026 13:25
Sprejel: Nina Marot

Datum poročila: 19.02.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

vodohran Boštanj, pipa v vodohranu

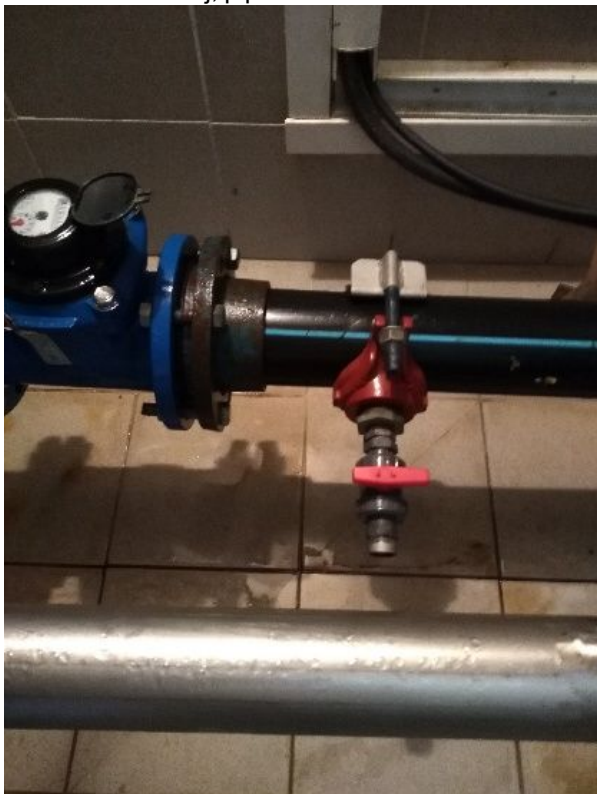



Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	11.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.02.26 10.02.26
Klor-prosti	0.12	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.02.26 10.02.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Blaž Goličnik, mag. san. inž.

Elektronsko podpisal namestnik Nina Marot ob 19.02.2026 10:30

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - vodohran Boštanj
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/11554; Lab. št.: 26/2243
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: KS BOŠTANJ - pitne vode
Skrbnik vzorca: Nina Marot
Naročnik: KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ, BOŠTANJ 30, 8294 Boštanj
Naročilo: Pogodba o poslovnem sodelovanju št., PG-2300-20/18306-26/98800, z dne 27.01.2026
Mesto odvzema: Vodovod Boštanj, vodohran Boštanj, pipa v vodohranu
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca **Prevzem vzorca** **Datum poročila:** 16.02.2026
Datum in ura: 10.02.2026 11:45 **Datum in ura:** 10.02.2026 14:54
Odvzel: Nina Marot, NLZOH OPKV **Prevzel:** Breda Živič

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, LJ	ni najdeno	CFU/100 mL	11.02.2026 12.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 14.02.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, LJ	< 10	CFU/mL	11.02.2026 13.02.2026

Analitik:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 16.02.2026 07:04:02

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.